


# KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE AF APOLLO SLANGESKAB OG SLANGEVINDE



**Slangeskab model 2400**

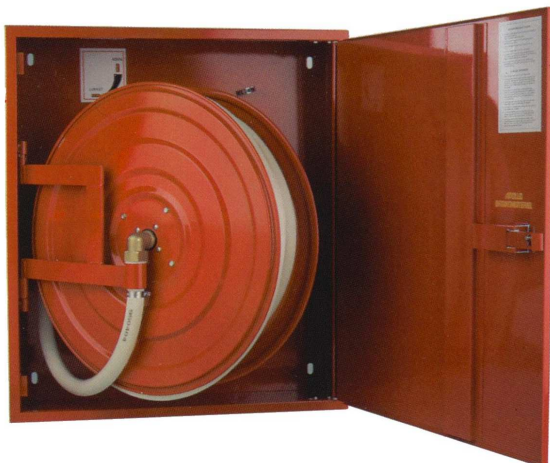

**Slangevinde model 2700**

## Regelmæssigt tilsyn

1. Den ansvarlige leder eller en af ham betroet medarbejder foretager regelmæssigt tilsyn én gang om måneden, eventuelt hyppigere. Fejl mangler udbedres.
2. Tilsø at vinen/skabet er let tilgængeligt og at skabet er let at åbne.
3. Kontroller at afspæringsventilen er let at åbne og lukke.
4. Tilsø strålespidsen er fri for urenheder.
5. Slangevinden, forsyningsrør, afspæringsventilen, synlige slangedele og strålerør kontrol -  
leres for tegn på beskadigelse eller utætheder.
6. Ved frostsikrede slangevinder kontrolleres om varmeelementer, termostat og isolering er intakt og funktionsdygtig.

## Årligt eftersyn

1. Tilsø slangevinden som ovenfor beskrevet.
2. Foretag funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og der sprøjtes med samlet stråle således at slange og rør skylles godt igennem, spredt stråle afprøves og strålespidsen efterses og renses for urenheder, der ikke kan passere.
3. Kontroller at vandføringen er tilfredsstillende. Dette er i almindelighed tilfældet, hvis kaste-længden med samlet stråle er 9 m., og i lokaler med lofthøjde over 5 m., at kastelængden er 1,2 x lofthøjden.
4. Udskift slangen, hvis den viser tegn på ælde, revne dannelse eller angreb af skadelige kemikalier.
5. Kontroller om slangeforskrutninger og bindinger er fast tilspændte og tætte.
6. 5 år efter installationen af vinen skal den tryk-prøves, og derefter hver 5. År. Prøvetrykket skal være 15 atm. Og skal opretholdes i 2 minutter, jf. i øvrigt ISO 1402
7. Det årlige eftersyn skal fremgå af en label eller mærkeseddel med måned og år for sidste kontrol eftersyn samt hvem der har foretaget